



Relatório de Ensaio Nº: 4009.2023.B- V.0

01. Dados Contratação:

Contratante:

Razão Social: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL
CNPJ/CPF: 52.846.144/0001-67
Endereço: Av João Girardelli,500 Centro - Monte Alegre do Sul/SP **CEP:** 13910000
Proposta Comercial: 510.2023.V0
Contato: Lilian
E-mail: liliancpvieira@hotmail.com
Fone: +55

Solicitante:

Razão Social: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL
CNPJ/CPF: 52.846.144/0001-67
Contato: Lilian **E-mail:** liliancpvieira@hotmail.com

02. Dados da Amostragem:

Descrição Ponto Coleta: Fonte Bom Jesus
Endereço Amostragem: Av João Girardelli,500, Centro **Cidade:** Monte Alegre do Sul/SP **CEP:** 13910000
Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 26,00°C, Temp Transporte 5,00°C
Matriz e Origem Amostra: Água - Água Consumo Humano
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: 29/02/2024 15:56:00 **Data Recebimento:** 01/03/2024 08:00:00
Responsável pela Amostragem: Eivaldo Santos
Data Conclusão Amostra: 08/04/2024
Responsável pela Conferência: Irisvaldo Oliveira **Data Conferência:** 08/04/2024 11:13:11

Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Resultados

| Parâmetros | Resultados Analíticos | PORTARIA GM/MS Nº 888 | Un | LQ | LD | Início Ensaio |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|---------------|
| Cloro residual Livre | <0,100000 | de 0,2000 a 5,0000 | mg/L | 0,100000 | 0,010000 | 29/02/2024 |
| pH | 6,44 | de 6,00 a 9,00 | U pH | 0,100 pH | 0,010 pH | 29/02/2024 |
| Cor Verdadeira | 6,00 | até 15,00 | uH (mg Pt-Co/L) | 1,000 | 0,200 | 06/03/2024 |
| Fluoreto | 0,200 | até 1,500 | mg/L | 0,100000 | 0,100000 | 01/03/2024 |
| Gosto | <1,000000 | até 6,000 | Intensidade | 1,000000 | 1,000000 | 06/03/2024 |
| Odor | <1,000000 | até 6,000 | Intensidade | 1,000000 | 1,000000 | 06/03/2024 |
| Turbidez | 0,800 | até 5,000 | UNT | 0,100 | 0,100 | 06/03/2024 |
| Coliformes totais | Ausência | Ausência | UFC/mL | 1,000000 | 1,000000 | 01/03/2024 |
| Escherichia coli | Ausência | Ausência | UFC/mL | 1,000000 | 1,000000 | 01/03/2024 |

03. Referência metodológica:

| Parâmetros | Metodologia |
|----------------------|---|
| Cloro residual Livre | SMWW 22°4500Cl- G - Chlorine Test - DPD Colorimetric Method |
| Coliformes totais | SMWW 23ª edição de 2017 - Método 9222 B, D, I. |
| Escherichia coli | SMWW 23ª Edição, Método 9222 B e G |
| Fluoreto | SMWW 4500 - D - Íon-Selectiv Electrode Method |
| Turbidez | SMWW, 22ª Edição, Método 2130B |
| Cor Verdadeira | SMWW, 22ª Edição, Método 2120B |
| Gosto, Odor | SMWW, 22ª Edição, Método 2170B |
| pH | SMWW, 23ª edição, 2017 - SMWW 4500+ B |

Opiniões e Interpretações: Os resultados devem ser comparados com a PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, e avaliados por profissional devidamente habilitado.

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021

Legenda

Relatório de Ensaio tipo B

04. Informações Importantes:Ensaio de Cloro residual Livre executados *in loco*Ensaio de pH executados *in loco***Nota:**

O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração a incerteza de medição.


Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater.

No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultados se referem a amostra conforme recebida.


Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente. Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório

Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

O Ensaio de Turbidez descrito nesse relatório deve ter sua interpretação realizada de acordo com o método 2120 C do Standard Methods que tem como variação de (+-) 5% se comparado com o resultado apresentado nesse relatório. Os ensaios mencionados nesse relatório são realizados nas dependências físicas do Laboratório Mesquita Ambiental, salvo os ensaios de campo ou que por motivo de força maior e contratual devem ser realizados em laboratórios parceiros. Ao ocorrer essa necessidade haverá uma observação no campo informações adicionais do relatório mencionando o CRL do laboratório subcontratado. Os parâmetros que não possuem seu limite estabelecido na legislação devem ser avaliados por um profissional habilitado.

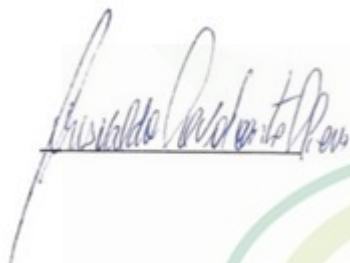

Irisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ - 04162748

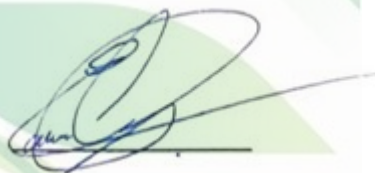

Edivaldo Costa dos Santos
CRQ - 04164399

MESQUITA
ANÁLISES E PROJETOS AMBIENTAIS



Código de Verificação: 0014200000052000062430202300000

Link para acesso verificação do relatório: <https://mesquitaambiental.ultralims.com.br/validacao>